


1	2	3	4	5	6
3.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках до 1000 В	A14. B22	Проверка работоспособности УЗО	ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7; ТКП 181-2009	МВИ.МН 5636-201 МВИ МН 2777-201
			Сопротивление изоляции	Приложение В п.В.4.61.4, п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 45.4-04-149-2009	
			Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе	Приложение Г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003	
			Время отключения УЗО-Д при Iном, 2 Iном и 5 Iном	п.5.14; ГОСТ 30339-95 п.4.2.9; ГОСТ IЕС 61008-1-2012 п. 5.3.12;	
			Ток утечки защищаемой электроустановки	ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3	

Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь — директор Государственного предприятия «БГЦА»

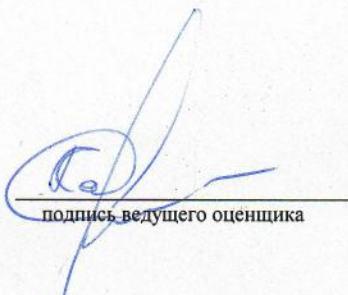

Т.А.Николаева


подпись ведущего оценщика

21.10.2016
дата ТКА

Лист 2 Листов 2